



# 检验报告

报告编号: JNSA6-250017

产品名称

9000 高性能幕墙硅酮结构密封胶

被抽样生产者

杜迪 (浙江) 新材料有限公司


委托单位

浙江省市场监督管理局

任务名称

第四批省级产品质量监督抽查计划

上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心

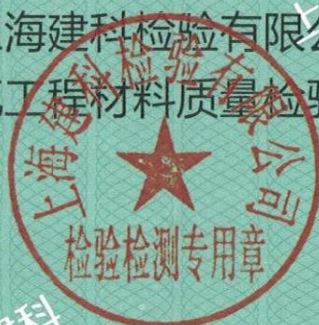

|      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |  |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| 产品信息 | 名 称                                                                                                                                                                                               | 9000 高性能幕墙硅酮结构密封胶                                                                                                                                       |  | 商 标  | 图形商标 (杜迪) |
|      | 规格型号                                                                                                                                                                                              | G类 590mL/支                                                                                                                                              |  | 质量等级 | 合格品       |
|      | 执行标准                                                                                                                                                                                              | GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》、GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》                                                                                                |  |      |           |
|      | 生产者                                                                                                                                                                                               | 杜迪 (浙江) 新材料有限公司                                                                                                                                         |  |      |           |
| 抽样信息 | 抽样单位                                                                                                                                                                                              | 上海建科检验有限公司                                                                                                                                              |  | 抽样时间 | 2025年9月7日 |
|      | 抽样数量                                                                                                                                                                                              | 8支                                                                                                                                                      |  | 备样数量 | 4支        |
|      | 抽查通知书编号                                                                                                                                                                                           | 2025浙市监监查通字07108-20号                                                                                                                                    |  | 封样状态 | 完好        |
| 检验信息 | 检验依据                                                                                                                                                                                              | GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》、GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》                                                                                                |  |      |           |
|      | 判定依据                                                                                                                                                                                              | 《浙江省建筑用密封胶产品质量监督抽查实施细则 (2024年版) 》                                                                                                                       |  |      |           |
|      | 检验日期                                                                                                                                                                                              | 2025年09月22日~2025年10月23日                                                                                                                                 |  |      |           |
|      | 检验结论                                                                                                                                                                                              | 依据《浙江省建筑用密封胶产品质量监督抽查实施细则 (2024年版) 》要求, 对所抽样产品的9个项目进行了检验, 检验结果符合要求。检验结论: 所检项目符合本次监督抽查要求。 <div>SRIBS<br/>建科检验有限公司<br/>检验检测专用章<br/>签发日期: 2025年10月27日</div> |  |      |           |
| 备注   | 一、抽样单信息:<br>1、生产日期/批号: 2025年07月01日/2025070105E; 2、保质期: 12个月; 3、抽样基数: 60支 (20支/箱) ; 4、抽样单编号: 1125624402249; 5、抽样人员: 任彬彬、曹沛。<br>二、样品编号: JNSA-250036-01。<br>三、样品颜色: 黑色膏状。<br>四、密封胶分类: 本体型、建筑有机硅类胶粘剂。 |                                                                                                                                                         |  |      |           |

编制: 丛日竹 丛日竹

审核: 徐杨 徐杨  
袁骏 袁骏


批准: 李剑 李剑

| 检测结果汇总 |              |                                    |       |      |                   |      |
|--------|--------------|------------------------------------|-------|------|-------------------|------|
| 序号     | 检测项目         |                                    | 标准值   | 检测结果 | 检测方法              | 单项判定 |
| 1      | 下垂度          | 水平放置                               | 不变形   | 不变形  | GB/T 13477.6-2002 | 符合   |
|        |              | 垂直放置, mm                           | ≤3    | 0    |                   | 符合   |
| 2      | 表干时间, h      |                                    | ≤3    | 2    | GB/T 13477.5-2002 | 符合   |
| 3      | 硬度, Shore A  |                                    | 20~60 | 38   | GB 16776-2005     | 符合   |
| 4      | 拉伸粘结性 (23℃)  | 粘结破坏面积, %                          | ≤5    | 0    | GB 16776-2005     | 符合   |
|        |              | 拉伸粘结强度, MPa                        | 0.60  | 0.85 |                   | 符合   |
| 5      | 拉伸粘结性 (90℃)  | 粘结破坏面积, %                          | ≤5    | 0    | GB 16776-2005     | 符合   |
|        |              | 拉伸粘结强度, MPa                        | ≥0.45 | 0.67 |                   | 符合   |
| 6      | 拉伸粘结性 (-30℃) | 粘结破坏面积, %                          | ≤5    | 0    | GB 16776-2005     | 符合   |
|        |              | 拉伸粘结强度, MPa                        | ≥0.45 | 1.41 |                   | 符合   |
| 7      | 拉伸粘结性 (浸水后)  | 粘结破坏面积, %                          | ≤5    | 0    | GB 16776-2005     | 符合   |
|        |              | 拉伸粘结强度, MPa                        | ≥0.45 | 0.99 |                   | 符合   |
| 8      | 热老化          | 粉化                                 | 无粉化   | 无粉化  | GB 16776-2005     | 符合   |
|        |              | 龟裂                                 | 无龟裂   | 无龟裂  |                   | 符合   |
|        |              | 热失重, %                             | ≤10   | 3    |                   | 符合   |
| 9      | VOC含量, g/kg  |                                    | ≤100  | 38   | GB 33372-2020     | 符合   |
| 说 明    |              | 1、序号4-7项试验用基材为玻璃, 任意面打胶, 基材由实验室提供。 |       |      |                   |      |

联系方式: 上海市申富路568号 (邮编: 201108)      021-64224278      JC/BG 6-089-2024-1

- 声 明:
- 1、本报告无本检验机构检验专用章无效。
  - 2、本报告无编制主检、审核、批准签名无效。
  - 3、本报告涂改无效。
  - 4、复制报告未重新加盖检验专用章或检验单位公章无效。
  - 5、本报告不得用于宣传等商业用途。

报告附图

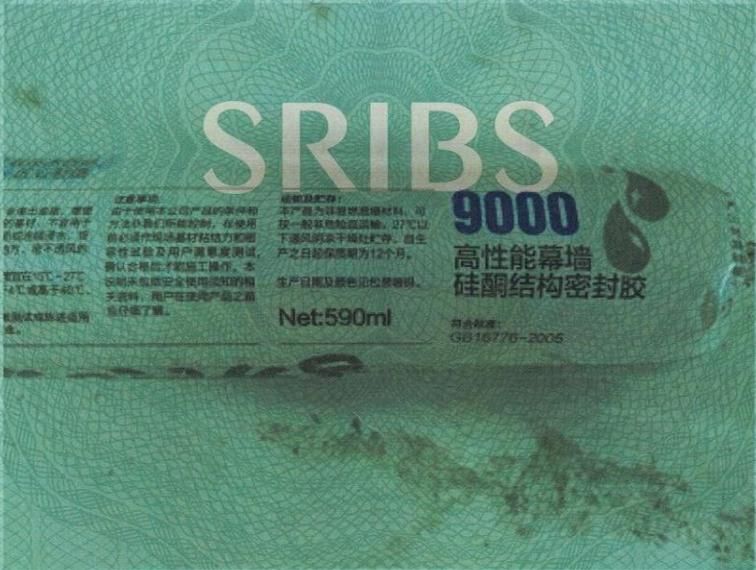

(本报告内容结束)